

Код документа И.О.50.003



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»

Медиков ул., д.2, г.Ершов, Саратовской области, 413503
тел/факс (84564) 5-42-33 E-mail: ershov@gigiena-saratov.ru

ОКПО 26834286 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 641302001
ОКТМО 63617101

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Ершовском
районе»
Заместитель Руководителя Органа
инспекции

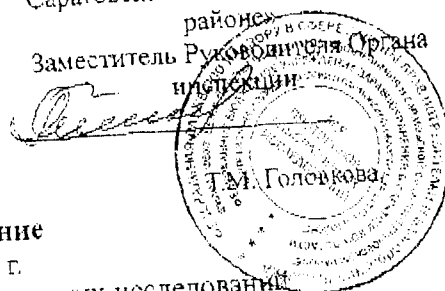

Экспертное заключение № 397 от 10.06.2019 г.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения п. Целинный (водоснабжение)
Юридический адрес ООО « Декабристское коммунальное хозяйство»
Саратовская область, Ершовский район, п.Целинный

Фактический адрес: Саратовская область, Ершовский район, п.Целинный

Основание для проведения инспекции: План. Предписание, (поручение) Восточного ТО
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 1192-в от 28.05.2019 г

Сведения об эксперте: Заместитель главного врача по санитарно- гигиеническим вопросам
Павлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование, Саратовский медицинский институт;
диплом ПВ № 153081 выдан 23.06.1989 г, сертификат О55241362924,
регистрационный номер 61157 от 25.03.2017 г, стаж работы 29 лет.

Нормативная документация

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

-ФЗ № 416 от 07.12.11г « О водоснабжении и водоотведении»

Рассмотренные документы:

Протоколы лабораторных исследований, выданный филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области Ершовском районе»
(Аттестат аккредитации ИЛП № RA.RU.21НК99)

Содержание: -

общее количество страниц 2, страница 1

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод.

Вывод:

1. Протокол № 6/579А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в/кран перед подачей в сеть. По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

обнаружено общее микробное число 87 число образующих колоний бактерии в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)


8. Протокол № 6/580А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, водонапорная башня.

По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

обнаружено общее микробное число 90 число образующих колоний бактерии в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)

Зам главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Ершовском районе»



Павлова Н.П.

Код документа И.О.50.003



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»

Медиков ул. д.2, г.Ершов, Саратовской области, 413503

тел/факс (84564) 5-42-33 E-mail: erшов@gigiena-saratov.ru

ОКПО 26834286 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 641302001

ОКТОМО.63617101

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Ершовском
районе»

Заместитель Руководителя Органа
инспекции

Т.М. Головкова

Экспертное заключение

№ 398 от 10.06.2019 г.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения п. Целинный (водоснабжение)

Юридический адрес ООО « Декабристское коммунальное хозяйство»

Саратовская область, Ершовский район, п.Целинный

Фактический адрес: Саратовская область, Ершовский район, п. Орловка

Основание для проведения инспекции: План. Предписание, (поручение) Восточного ТО

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 1192-в от 28.05.2019 г

Сведения об эксперте: Заместитель главного врача по санитарно- гигиеническим вопросам

Навлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование, Саратовский медицинский институт;

диплом ИВ № 153081 выдан 23.06.1989 г, сертификат О55241362924,

регистрационный номер 61157 от 25.03.2017 г, стаж работы 29 лет.

Нормативная документация:

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

-ФЗ № 416 от 07.12.11г « О водоснабжении и водоотведении»

Рассмотренные документы:

Протоколы лабораторных исследований, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области Ершовском районе»

(Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21HK99)


Содержание: -

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод.

Вывод:

1. Протокол № 6/585А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в/кран перед подачей в сеть. По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» обнаружено общее микробное число 80 число образующих колоний бактерий в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерий в 1 мл)
2. Протокол № 6/586А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, водонапорная башня. По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» обнаружено общее микробное число 86 число образующих колоний бактерий в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерий в 1 мл)

Зам главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Ершовском районе»



Павлова Н.П.

Код документа И.О.50.003



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»

Меликов ул., д.2, г.Ершов, Саратовской области, 413503

тел/факс (84564) 5-42-33 E-mail: ershov@gigiena-saratov.ru

ОКПО 26834286 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 641302001

ОКТМО 63617101

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU 710021 от 23.04.2015г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Ершовском
районе»

Заместитель Руководителя Органа
инспекции

Т.М. Головкова

Экспертное заключение
№ 399 от 10.06.2019 г.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения п. Целинный (водоснабжение)
Юридический адрес ООО « Декабристское коммунальное хозяйство»

Саратовская область, Ершовский район, п.Целинный

Фактический адрес: Саратовская область, Ершовский район, п. Новый

Основание для проведения инспекции: План. Предписание, (поручение) Восточного ТО
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 1192-в от 28.05.2019 г

Сведения об эксперте: Заместитель главного врача по санитарно- гигиеническим вопросам
Павлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование. Саратовский медицинский институт.
диплом ПВ № 153081 выдан 23.06.1989 г, сертификат 055241362924,
регистрационный номер 61157 от 25.03.2017 г, стаж работы 29 лет.

Нормативная документация:

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
-ФЗ № 416 от 07.12.11г « О водоснабжении и водоотведении»

Рассмотренные документы:

Протоколы лабораторных исследований, выданные филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области Ершовском районе»
(Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21HK99)

Содержание: -

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод.

Вывод:

1. Протокол № 6/581А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в/кран перед подачей в сеть. По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» обнаружено общее микробное число 101 число образующих колоний бактерии в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)
2. Протокол № 6/582А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения водонапорная башня. По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» обнаружено общее микробное число 99 число образующих колоний бактерии в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)

Зам главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Ершовском районе»



Павлова Н.П.

31/2

Код документа И.О.50.003



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»

Медиков ул. д.2, г.Ершов, Саратовской области, 413503

тел/факс (84564) 5-42-33 E-mail: ershov@gigiena-saratov.ru

ОКПО 26834286 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 641302001

ОКТМО 63617101

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA RU.710021 от 23.04.2015г

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области в Ершовском

районе»

Заместитель Руководителя Органа

инспекции

Т.М. Голоткина

Экспертное заключение

№ 400 от 10.06.2019 г.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения п. Целинный (водоснабжение)

Юридический адрес ООО «Декабристское коммунальное хозяйство»

Саратовская область, Ершовский район, п.Целинный

Фактический адрес: Саратовская область, Ершовский район, п. Мирный

Основание для проведения инспекции: План. Предписание. (поручение) Восточного ТО

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области № 1192-в от 28.05.2019 г

Сведения об эксперте: Заместитель главного врача по санитарно- гигиеническим вопросам
Павлова Наталья Петровна, высшее медицинское образование. Саратовский медицинский институт;

диплом ПВ № 153081 выдан 23.06.1989 г. сертификат 055241362924.

регистрационный номер 61157 от 25.03.2017 г. стаж работы 29 лет.

Нормативная документация:

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования

к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

-ФЗ № 416 от 07.12.11г « О водоснабжении и водоотведении»

Рассмотренные документы:

Протоколы лабораторных исследований, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Саратовской области Ершовском районе»

(Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21HK99)

Содержание: -

общее количество страниц 2, страница 1

По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод.

Вывод:

1. Протокол № 6/583А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в/кран перед подачей в сеть

По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

обнаружено общее микробное число 89 число образующих колоний бактерии в 1 мл

(гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)


2. Протокол № 6/584А от 10.06.2019 г лабораторного исследования питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, водонапорная башня.

По определяемым бактериологическим исследованиям проба не соответствует гигиеническим нормативам:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

обнаружено общее микробное число 87 число образующих колоний бактерии в 1 мл (гигиенический норматив не более 50 число образующих колоний бактерии в 1 мл)

Зам главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Ершовском районе»



Павлова Н.П.